


La Silla - EULER - Electricité

Modifs à faire

2/4/19
+LW


TDG - L102

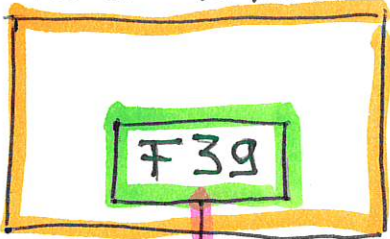

25 A TRI

5x6mm²
souple

- Tirer un câble
5x6mm² souple

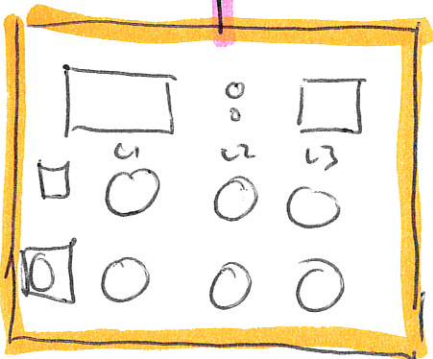


- Fixer tableau labo
dans L105

TECLIM-DIR-L105

Cablage modifications

- Coder la Clim en service sur TECLIM-DIR-L105 sur (L2) Consigne T = 22°C
- Coder la Clim Secours sur TECLIM-OPS-L105 sur (L1) Consigne T = 26°C

REN Les 2 clim sont TOUJOURS enclenchées !

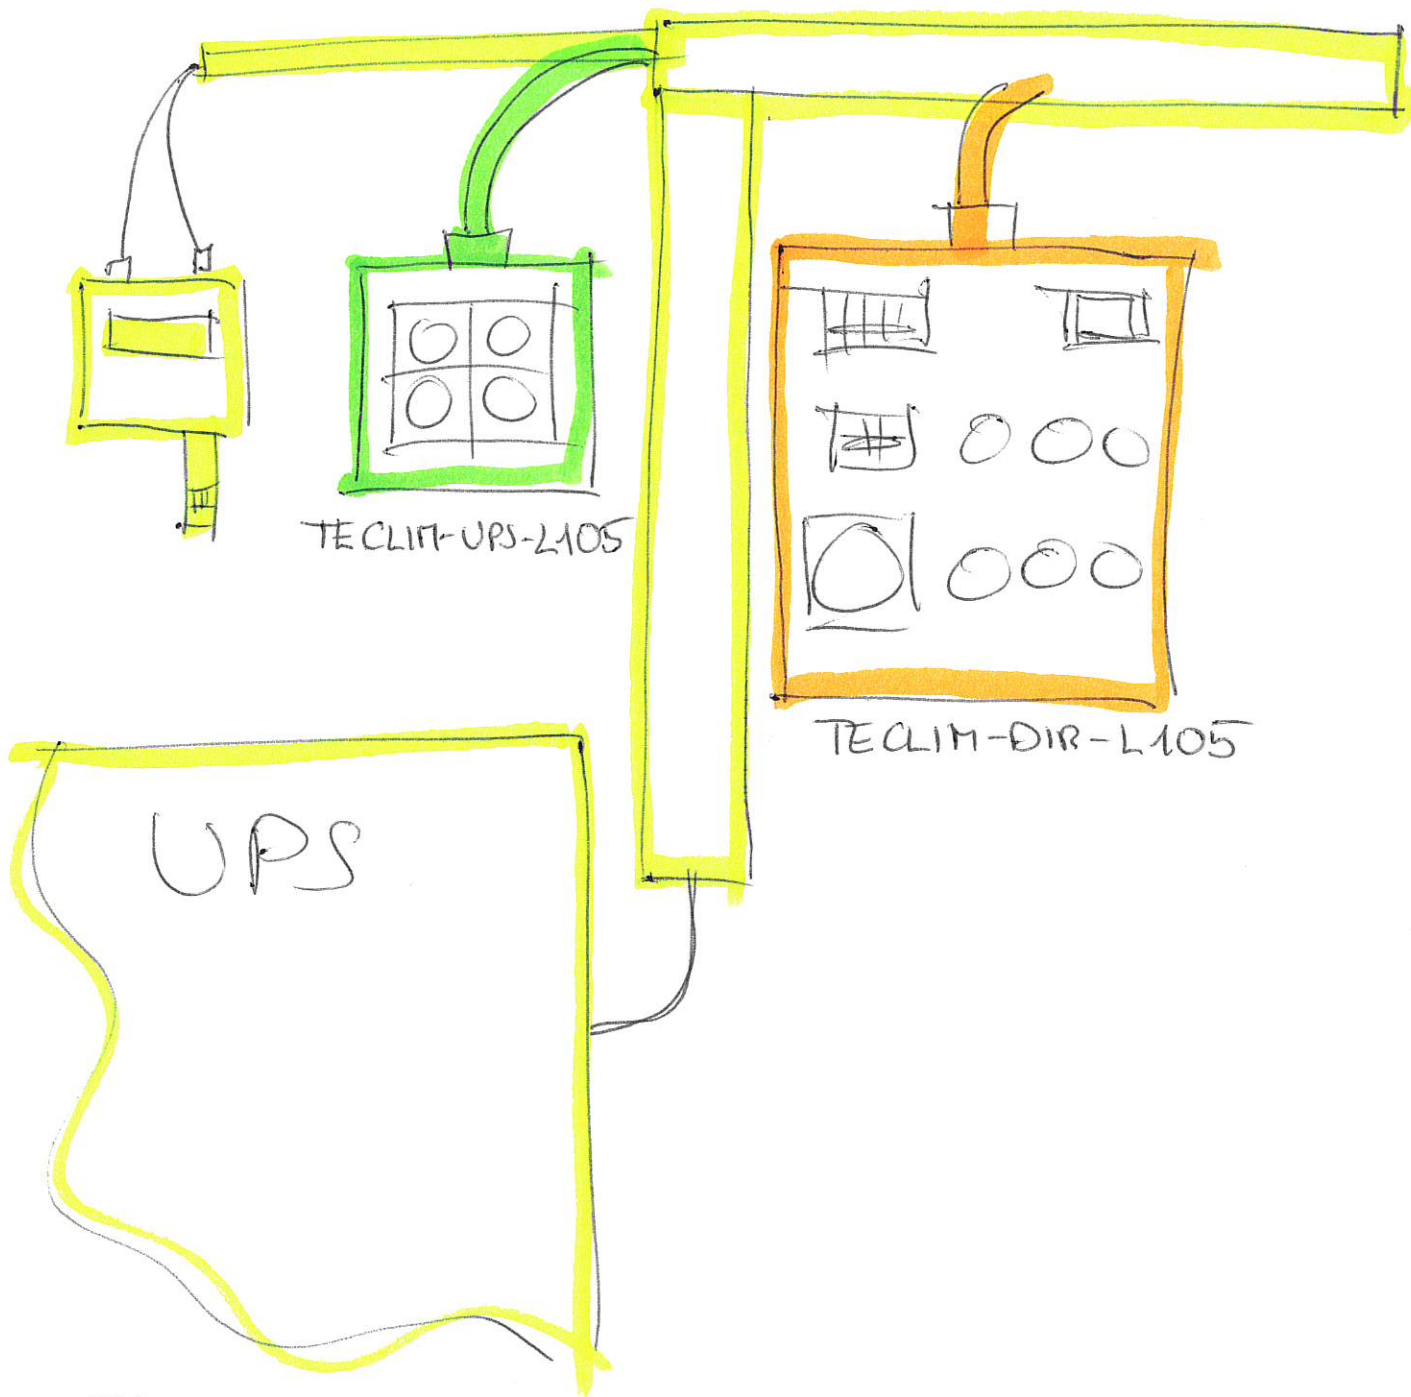

REM

- ② Remettre le Tableau Labo où il était avant !
- ① Déplacer TECLIF-UPS-L105 à gauche du canal





NE PAS
ALLUMER
TRAVAIL EN
COURS
PARCS



